
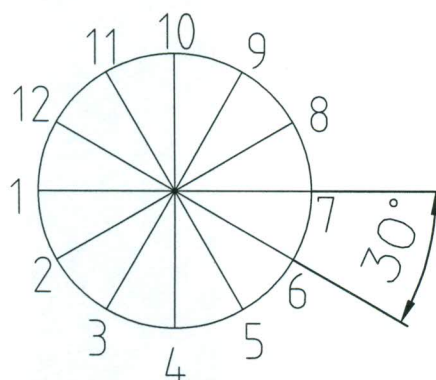


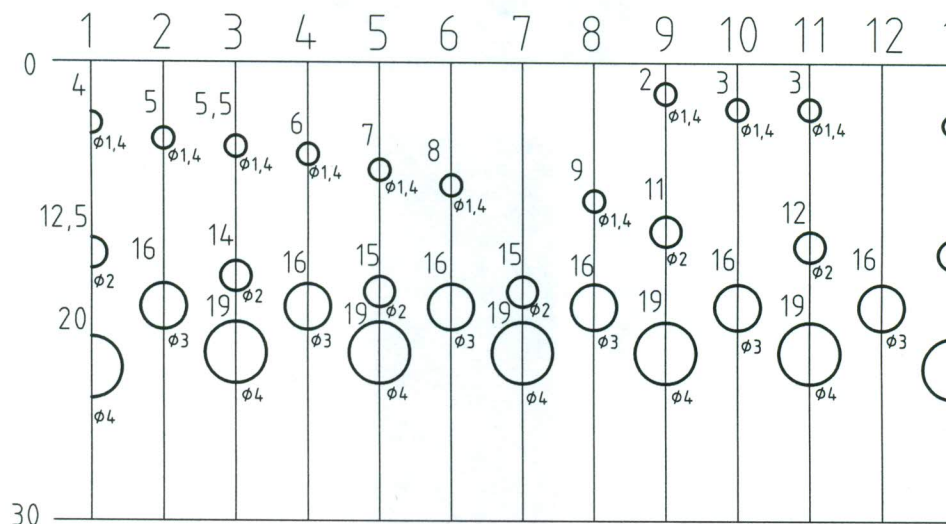

NAPOMENA: NA PLANU BUŠENJA SA DESNE DONJE STRANE OTVORA DAT JE PRECNIK OTVORA A SA LEVE GORNJE STRANE JE DATO ODSTOJANJE OSE OTVORA OD NULTE LINIJE.

POTREBNE BURGIIJE: $\phi 1,4$; $\phi 2$; $\phi 3$; $\phi 4$

PLAN BUŠENJA OTVORA NA VRETENU VENTILA

	2				Č.4570.4	
Poz.	Kom.	Naziv dela			Materijal	Dim. Materijala
	Datum	Ime i prezime		Potpis	Termoelektrana Kolubara Veliki Crljeni	
Obradio	21.04.2016.	M. Tomašević				
Pregledao	21.07.2017.	Đ. Vujačić		<i>Đ. Vujačić</i>		
Odobrio						
<u>Razmera:</u>	<u>Naziv sklopa:</u> REGULACIONI VENTIL L+D UBRIZGAVANJA K-3 GS VALVE				<u>Br. crteža:</u> SPV .116301.3A	
					<u>Za pogon:</u> 161 MW	